



■ 機器本体寸法図 (単位: mm)

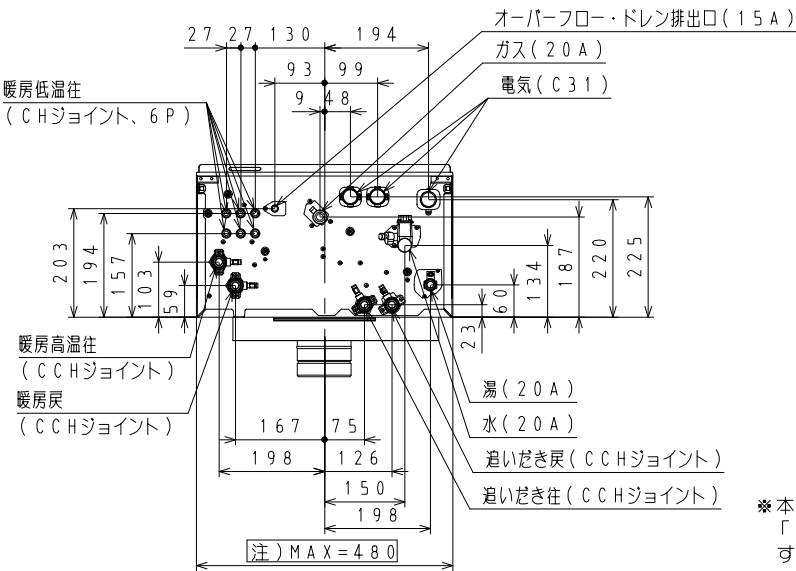

注) 機器本体幅は最大480mmとなりますのでパイプシャフト金枠の内の寸法は485mm以上としてください。

外装色: ホワイト
(近似色: マンセルN0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ)

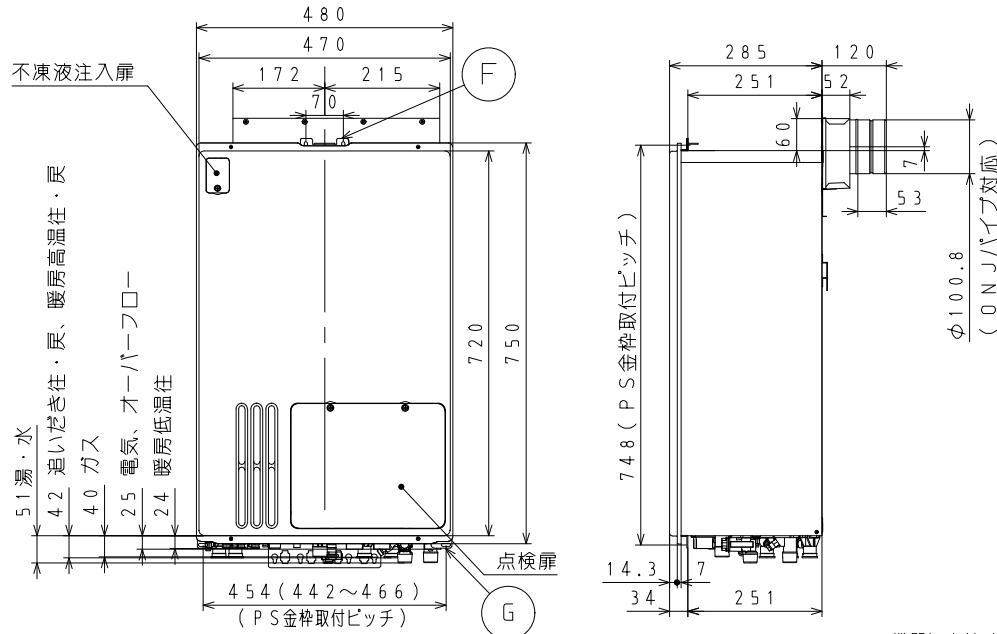

■仕様表

| | | |
|-------------|---|---|
| 品名 | XT4708ARS ₈ AW ₆ CU | |
| 型式 | GH-S2700ZB | |
| 設置方式 | P S扉内設置形 (後方排気タイプ*) | |
| 製品質量 (kg) | 47 (満水時: 50) | |
| ガス種類 | 13A | |
| ガス消費量 (kW) | 給湯 | 49.5 (42,600kcal/h) |
| | 暖房 | 20.0 (17,200kcal/h) |
| 能力 (kW) | 給湯 | 47.1 (27.0号)~4.36 (2.5号) (比例制御) |
| | 追いだき | 8.72 (7,500kcal/h) |
| 熱効率 (%) | 給湯・湯張り | 95.0 |
| | 暖房 | 87.0 (低温89.0、高温85.0) |
| 騒音値 (dB(A)) | 給湯・湯張り | 93.0 |
| | 暖房 | 112 |
| 点火方式 | ダイレクト着火方式 | |
| 給排気方式 | 強制排気式 | |
| 最大出湯量 | 27.0 L/min (水圧150kPa(1.5kgf/cm ²) 入水温15℃、出水温40℃) | |
| 最低作動流量 | 3.5 L/min | |
| 最低作動水圧 | 10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合) | |
| 使用水圧 (動圧) | 150~500kPa(1.5~5kgf/cm ²) | |
| 温度制御方式 | 給湯 | 比例制御 |
| | 暖房 | 比例制御 |
| 追いだき方式 | 間接加熱式 | |
| 配管口径 | 給水・給湯 | 20A (R3/4) オネジ |
| | 追いだき往・戻 | C C Hジョイント |
| | 暖房低温往 | C Hジョイント (6P) |
| | 暖房高温往・戻 | C C Hジョイント |
| 電気 | オーバーフロー | 15A (R1/2) オネジ |
| | ガス | 20A (R3/4) オネジ |
| 中和剤 | 寒水石 | |
| 電気特性 | 電源 | AC100V |
| | リモコン | 24V以下 |
| 消費電力 | 待機時 | 4.0W (浴室・台所リモコン取付時) |
| | 同時使用 | 330W/350W |
| 安全装置 | 凍結予防 | 最大420W/440W |
| | 安全装置 | 空焚き防止装置 (水電センサー) 湯切れ安全装置 (電圧ヒューズ) ファン回転検出装置 (微動ファン) 立湯安全装置 (フローストップ方式) 逆流防止安全装置 (スリング方式) 空焚き安全装置 (パイプ内) 凍結予防装置 (凍結防止ヒーター、ボンプ運転) 湯切れ安全装置 (湯切れ検出スイッチ) 湯切れ安全装置 (湯切れ検出ヒューズ方式) 湯切れ安全装置 (リザーブタンク方式) |
| 付属品 | 取扱説明書 工事説明書 中継リモコン(一式) 取付ネジ(一式) | |
| 別売選択必要部品 | 浴室リモコン【リモコン納入仕様図参照】 | |
| 別売必要部品 | 電線ケーブル (10A-24-1L13、-1L、-1P-32P5、-32P1) | |
| 別売部品 | 台所リモコン 増設リモコン【リモコン納入仕様図参照】 | |
| | 庫内収納ボックス (SB-8100-16) アース線 (WP002) 電力測定ユニット (EM-01) | |
| 給水装置器証番号 | NW2011 | |

- * 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構 (逆止弁) を設けてください。
- * 仕様表、給湯最小は参考値です。
- * 仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- * 暖房低温往は、熱動弁 (6P) 内蔵です。
- * 排気延長は7m4曲り、ツールエルボ使用時は12m4曲りまでできます。

* パイプシャフト金枠は、UH-550 (500)、BH-550 (500) を使用してください。
* 屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。

■ 選べるリモコン

リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。

| | 浴室リモコン | 台所リモコン | 増設リモコン |
|-----------|---|--|---------------------------|
| 標準リモコン | XBR-A06A(B)-V A06A(B)-V XBR-A06A(B)-I A06A(B)-I | XKR-A06A(B)-SV、XKR-A06A-DSV、 XKR-A06A-BSV、XKR-A06A(B)-ISV、XKR-A06A-DISV、 XKR-A06A-BISV | XSR-A06A-V XSR-A06A-IV |
| エネルギーリモコン | XBR-A06A(B)-BE2V XBR-A06A(B)-BE2V XBR-A06A(B)-BE2IV | XKR-A06A(B)-BDE2SV、 XKR-A06A(B)-BDE2ISV | XSR-A06A-V XSR-A06A-IV |

* 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■ 固定方法と部材仕様

| 固定場所 | 部材仕様 (付属部品) | 設置種別 | 固定本数 | 引張り耐力 | 備考 |
|--------|-------------|------|------|-----------|-------------|
| P S 固定 | 小ねじ M5 X 12 | 壁掛け | 5 | 0.5kN/本以上 | 庫内収納ボックスに再掲 |

適用告示 (国土交通省告示第1447号の第五)

外形寸法図

東京ガス株式会社

| | | |
|-------|---|-------|
| 名称 | 給湯暖房用熱源機 | |
| 品名 | XT4708ARS ₈ AW ₆ CU | |
| 提出年月日 | 年 月 日 | 単位 mm |
| 受領印 | | |
| 受領年月日 | 年 月 日 | |