



固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	(国土交通省告示第1447号の第5)
木壁固定	木ネジ	据置(上部固定有)	φ4.8x38	2	合計0.6kN以上	JIS B 1112-1995に準拠	二
RC壁固定	プラグ	据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上	付属木ネジとの組み合わせ	二
	おねじ形あと施工アンカー		M5x20以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	二
ALC壁固定	プラグ	据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上	付属木ネジとの組み合わせ	二
	おねじ形あと施工アンカー	据置(上部固定有)	M5x20以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	二

[単位：mm]

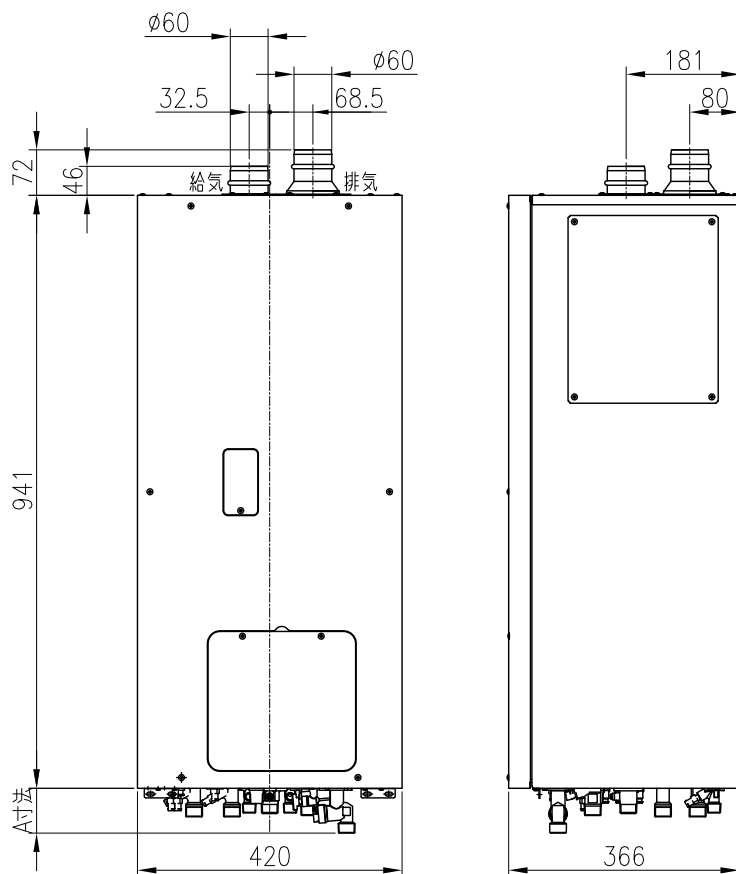

接続口	A寸法
ガス	40
給水	71
給湯	44
風呂往	39
風呂戻	39
暖房往(高温)	45
暖房往(低温)	24
オーバーフロー	24

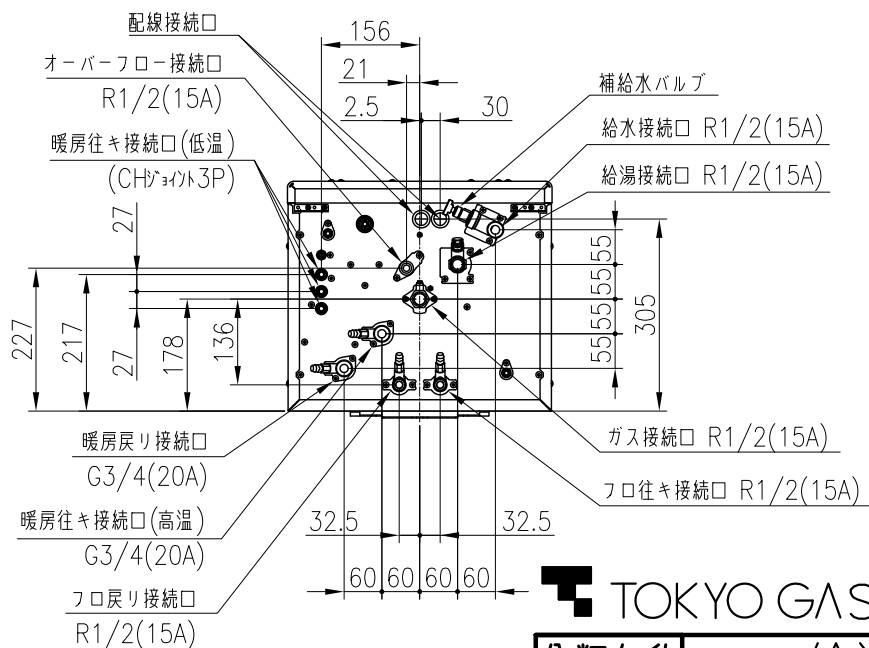

 TOKYO GAS

分類名称	給湯暖房用熱源機	
商品名	IT2808AFSAW3Q-XB	
図番	46982-2	
作成年月	平成25年4月	GASTAR

■ 仕 様

- (1) 品名 IT2808AFSAW3Q-XB
 (2) 納入者 株式会社ガスター
 東京都世田谷区新町3-1-9
 (3) 仕様

給湯暖房用熱源機(自動試運転、Q機能付)(給湯能力16号タイプ)

項 目	仕 様		
種 類	給湯暖房用熱源機(自動試運転、Q機能付)		
名 称	IT2808AFSAW3Q-XB		
設 置 方 式	PS 標準設置式 屋外壁掛・据置設置式		
給 排 気 方 式	強制給排気方式		
外 形 寸 法	941(高さ)×420(幅)×366(奥行)mm		
重 量	45 kg(満水時 48kg)		
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	13A/12A	
	給 湯	34.0kW(29,200kcal/h)/31.6kW(27,200kcal/h)	
	暖 房	11.6kW(10,000kcal/h)/10.8kW(9,300kcal/h)	
	同 時	—	
標 準 出 力	給 湯	27.9kW(24,000kcal/h)/26.0kW(22,300kcal/h)	
	暖 房	高 温	9.3kW(8,000kcal/h)/8.70kW(7,450kcal/h)
		低 温	9.3kW(8,000kcal/h)/8.70kW(7,450kcal/h)
	追 い だ き	8.72kW(7,500kcal/h)/8.13kW(7,000kcal/h)	
エ ネ ル ギ 一 消 費 効 率	83.0%		
熱 効 率	給 湯	83.0%	
	暖 房	83.2%(高温側:83.0%、低温側:83.4%)	
2 缶 3 水 路 方 式	給 湯	先止め式	
	暖 房	温水循環方式	
	追 い だ き	ポンプ循環方式	
最 低 作 動 流 量	給 湯	2.7L/min	
	暖 房	—	
	追 い だ き	2.9L/min	
温 度 制 御 方 式	給 湯	電子式ガス比例制御(Q機能)	
	暖 房・追 い だ き	電子式ガス比例制御及びON/OFF制御方式	
温 度 調 節	給 湯	35°C、37°C~48°C(1°C刻み)、50°C、60°C(15 段階切替可)	
	追 い だ き	37°C~48°C(12 段階切替可)	
	暖 房	高 温	80°C
		低 温	60°C(45,50,55,65,70°C切替可)
点 火 方 式	連続放電、ダイレクト着火方式		
ポ ン プ 機 外 揚 程	暖 房	高温 82.0kPa[8.4mH ₂ O(6.0L/min)], 低温 77.5kPa[7.9mH ₂ O(6.0L/min)]	
	追 い だ き	60/80kPa[6.1/8.2mH ₂ O(5.0L/min)]	
許 容 シ ス テ ム 水 量	24L(鋼管)、35L(樹脂管)		
排 気 フ ァ ン 制 御 方 式	給 湯	負荷による比例制御	
	暖 房	負荷による比例制御	
	同 時	—	
給 湯 量 制 御 方 式	水量比例制御方式		
電 源	AC100V 50Hz/60Hz 共用		
消 費 電 力	最大時 220/245W(50/60Hz)・待機時 2.7W・凍結予防ヒータ作動時 174W		
安 全 装 置	立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、漏電安全装置、沸騰防止装置、不完全燃焼検出装置		
凍 結 予 防 装 置	給 湯	凍結予防ヒータON・OFF制御	
	追 い だ き	凍結予防ヒータON・OFF制御+ポンプ自動運転	
	暖 房	低温燃焼制御+ポンプ自動運転	
接 続 口 径	ガ ス	15A(R1/2)	
	給 水	15A(R1/2)	
	給 湯	15A(R1/2)	
	暖 房	往 戻	高温:20A(G3/4)、低温:CHM(3P)
		追 戻	20A(G3/4)
	追 焚き(往き・戻り)	15A(R1/2)	
	オ ー ハ ー フ ロー	15A(R1/2)	
	電 線	ゴムプッシュ	
電 気	本体電源AC100V 3 芯(うち 1 芯アース用)、リモコン線DC12V 2 芯		
標 準 付 属 品	取扱説明書(保証書付き)、工事説明書 取付けネジ類(一式)、信号線(接続線)一式		
別 売 品	浴室リモコン、台所リモコン、据置台 ふろアダプタ、給排気トップ、リモコンケーブル		

※仕様は予告なく変更する場合があります。

(図面番号 46982-2)