


■追いだき配管工事<最大延長は、片道15m10曲がり(φ12.7銅管の場合)です。但し、φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合、設定変更(※)すると、片道25m(出荷状態では15m)まで可能です。>



- 上限: 機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にて下さい。
- 下限: 機器底面から循環アダプターまで、3m以内にて下さい。
- ※φ10樹脂管(継手内径φ8以上)を使用して設定変更(※)した場合は、5mまで可能です。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヶ所として下さい。
- \*但し、設定変更により高さ4m以内で1ヶ所とすることができます。

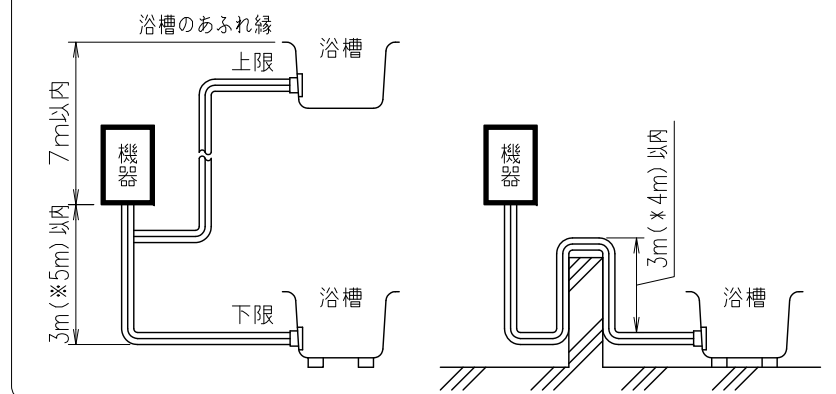

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法は工事説明書をごらんください。

■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	24
オーバーフロー	72
暖房(低温行き)	30
暖房(戻り)	44
暖房(高温行き)	44
ふろ(行き・戻り)	42
給湯	51
給水	58
ガス	56

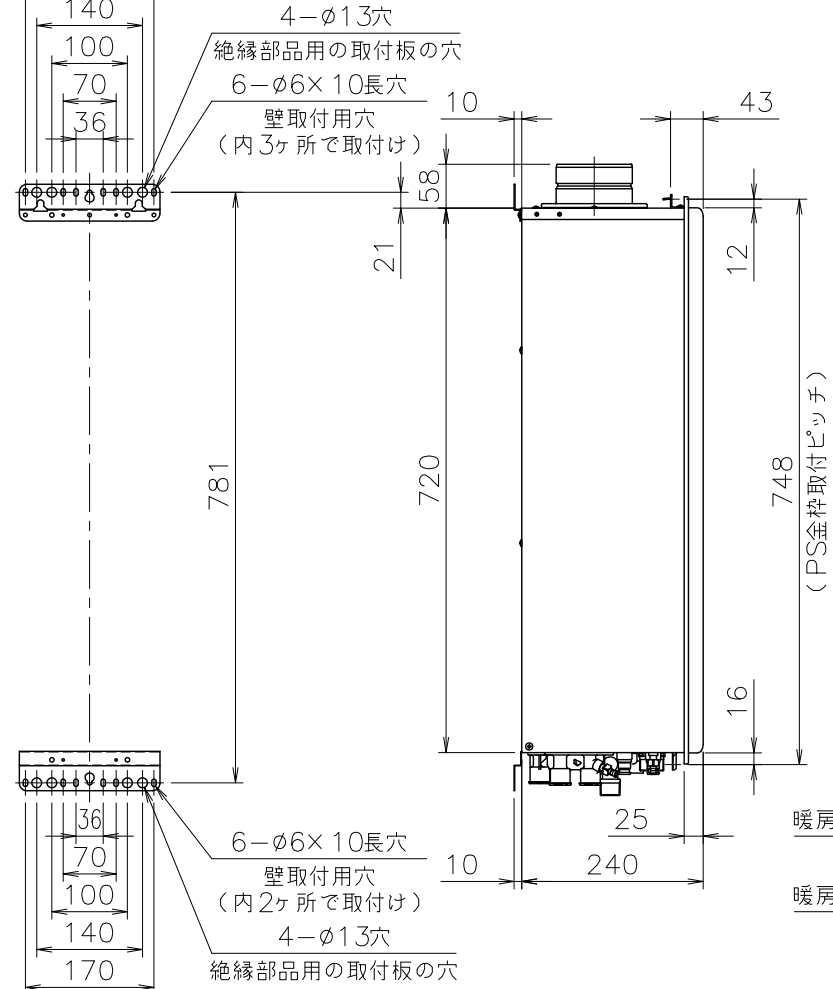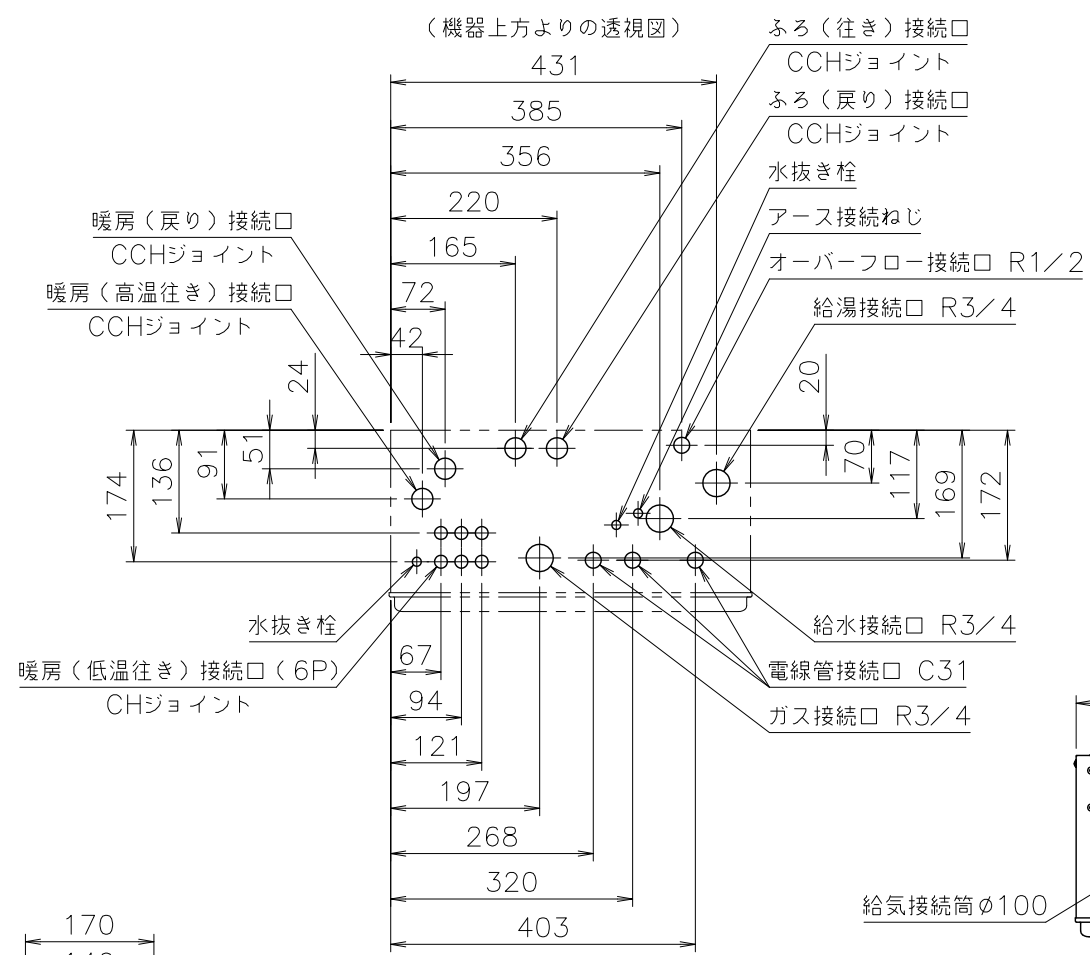

注記 ※給・排気延長は、指定された給排気筒トップを使用し、1~4曲がり12m以内で施工します。(給・排気接続筒口径: φ100)

項目	仕様
製品名	FT4215AFSSW6QU
型式	GTH-2444(S)AWX-FF
設置の方式	屋内壁掛設置形(給排気タイプ)
給排気方式	強制給排気式
暖房方式	開放式
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
使用水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm <sup>2</sup> )
最低作動流量・水圧	3.5L/min・10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )
外形寸法	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm
質量(本体)	43kg(満水時:47kg)
給水・給湯	R3/4(20A)
配管口径	R3/4(20A)
接続口径	ふろ(行き・戻り) CCHジョイント 暖房(行き・戻り) CCHジョイント、低温行きのみ: CHジョイント×6
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	335/365W 凍結予防ヒータ: 155W
待機消費電力	5.0W(3.7W: COセンサーを除いた値)
本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
材質	排気口 ステンレス 熱交換器 銅板、銅管
許容システム水量	銅管使用の場合: 24L、樹脂管使用の場合: 35L(機器内2.6L含む)
本体外装色	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値(最大時:アレンジ)	49dB以下(給湯+追いだき+暖房:無響音室での測定値)
排気温度	260°C以下
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)空だき防止装置(水流スイッチ)、過熱防止装置(温度ヒューズ)凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ+ポンプ運転【ふろ・暖房】)過圧防止安全装置(スプリング式)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、停電時安全装置ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、過電流防止装置、誘導保護装置逆流防止装置(逆止め弁)、ポンプ過負荷保護装置、暖房水検出装置(水位電極)不完全燃焼防止装置(COセンサー)
ソーラ接続	不可(但し、スカイブレンダーを使用する場合は、可)
付属部品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、オーバーフローホース排水ホース
別売品	有機EL表示リモコン(FKR-A15A, FBR-A15Aシリーズ)ドットマトリクス表示リモコン(FKRA11B, FKR11B, FBR-A11Bシリーズ)給排気筒トップ(TFW-100A, 100A1, WTG-101A, TFB-100A, 100B)据置台D55, D55NA, 配管カバーH41, H41NA, フロアアダプター(各種)防振壁掛金具DLK, FDPユニットB-1, スカイブレンダーSKB-300 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	50.0kW(43,000kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
給湯出力	41.9~4.36kW(36,000~3,750kcal/h)	
給湯能力	水温+25°C: 24L/min 水温+40°C: 15L/min	
追いだき能力(出力)	9.88kW(8,500kcal/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
温度調節範囲	32°C, 35°C, 37~48°C(1°C刻み), 50, 55, 60°C(17段階)	
ポンプ機外揚程	流量5L/minの時、53.9/73.5kPa=5.5/7.5mH <sub>2</sub> O(50/60Hz)	
暖房能力(最大時)	14.0kW(12,000kcal/h)	
暖房水設定温度	高温側: 80°C 低温側: 60°C(機器側で55, 60, 65, 70°Cに変更可)	
ポンプ機外揚程	高温側: 流量10L/minの時、53.0kPa=5.4mH <sub>2</sub> O 低温側: 流量17L/minの時、68.0kPa=6.9mH <sub>2</sub> O	
最大ガス消費量(同時使用時)	66.9kW(57,500kcal/h)	

※ガス消費量、出水量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

公庫確認番号	KHS039-DB
給水装置認証登録番号	OW2004

固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	適合告示(国土交通省告示1447号の案5)
木壁固定	木ネジ	壁掛	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上(木厚15mm)	JIS B 1112-1995に準拠	≡
				2	0.2kN/本以上(木厚12mm)		
RC壁固定	プラグ	壁掛	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付着木ネジとの組み合わせ	≡
				2	合計0.6kN以上		
AL(壁固定)	おねじ形あと施工アンカー	壁掛	M6×30以上	2	0.5kN/本以上	フック-取付地味製品、プラグ併用	≡
				1	合計0.6kN以上		
PS固定	小ネジ	壁掛	M10	4	0.3kN/本以上	専用部材	≡
				4	0.5kN/本以上		

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に準拠しています。

製品名	FT4215AFSSW6QU		
図名	名称寸法図		
尺度	1/10	原紙サイズ	A3
図番	T2-1344		
作成	2015.5.11	調整	

