


呼び	ϕa	b
9.5	9.4 ± 0.4	3.0 ± 0.3
13	12.7 ± 0.5	3.3 ± 0.3

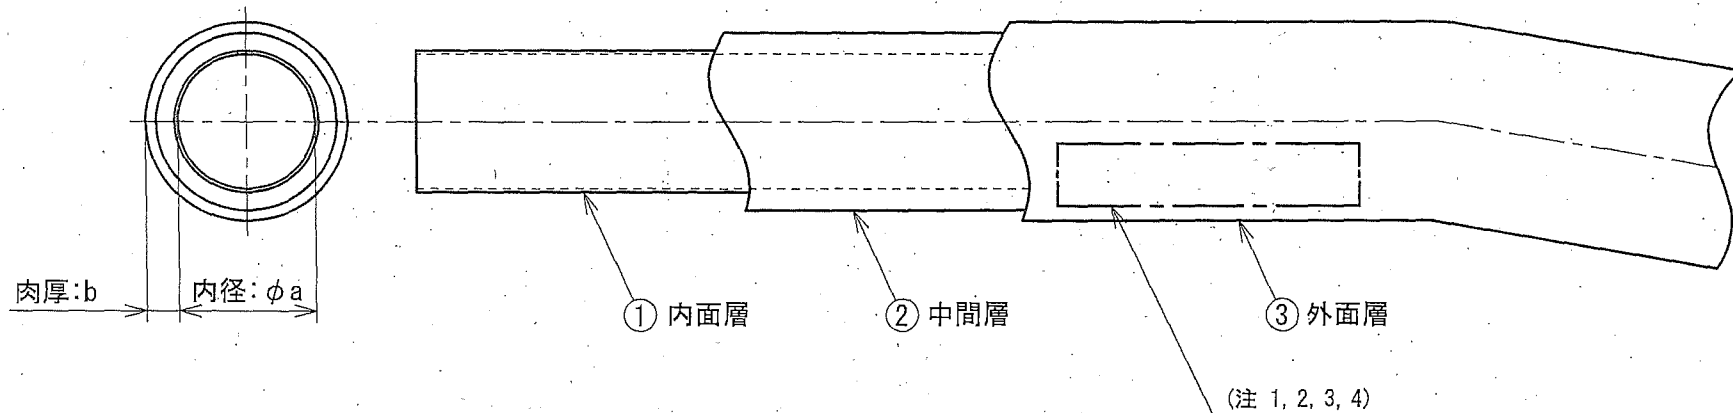

5. JIS K 6348準拠のこと
 4. GIP合格(自主検査検定マーク), 東京ガス株式会社様ロゴは指定書体による
 3. JISマークは直径 3mm ~ 3.3mmのこと
 2. 文字はゴシック体, 文字高さ2.5mm
 (注) 1. 外面層表面にGIP合格(自主検査検定マーク), 都市ガス用,
 呼び径, 製造年月(西暦下2桁), 製造メーカー名, 工場略号, JISマーク, JIS登録認証機関略号を印字のこと

温度	R, T	東京ガス株式会社	
流体	都市ガス		
常用圧力	1.96kPa (200mmH ₂ O)	寸法	呼び13XL
試験圧力	98kPa (1kgf/cm ²)	型式	
日付	8.6.20	三角法	尺度