
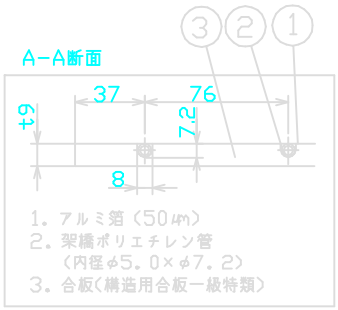


フローリング ハードパネル特注品：納入仕様書

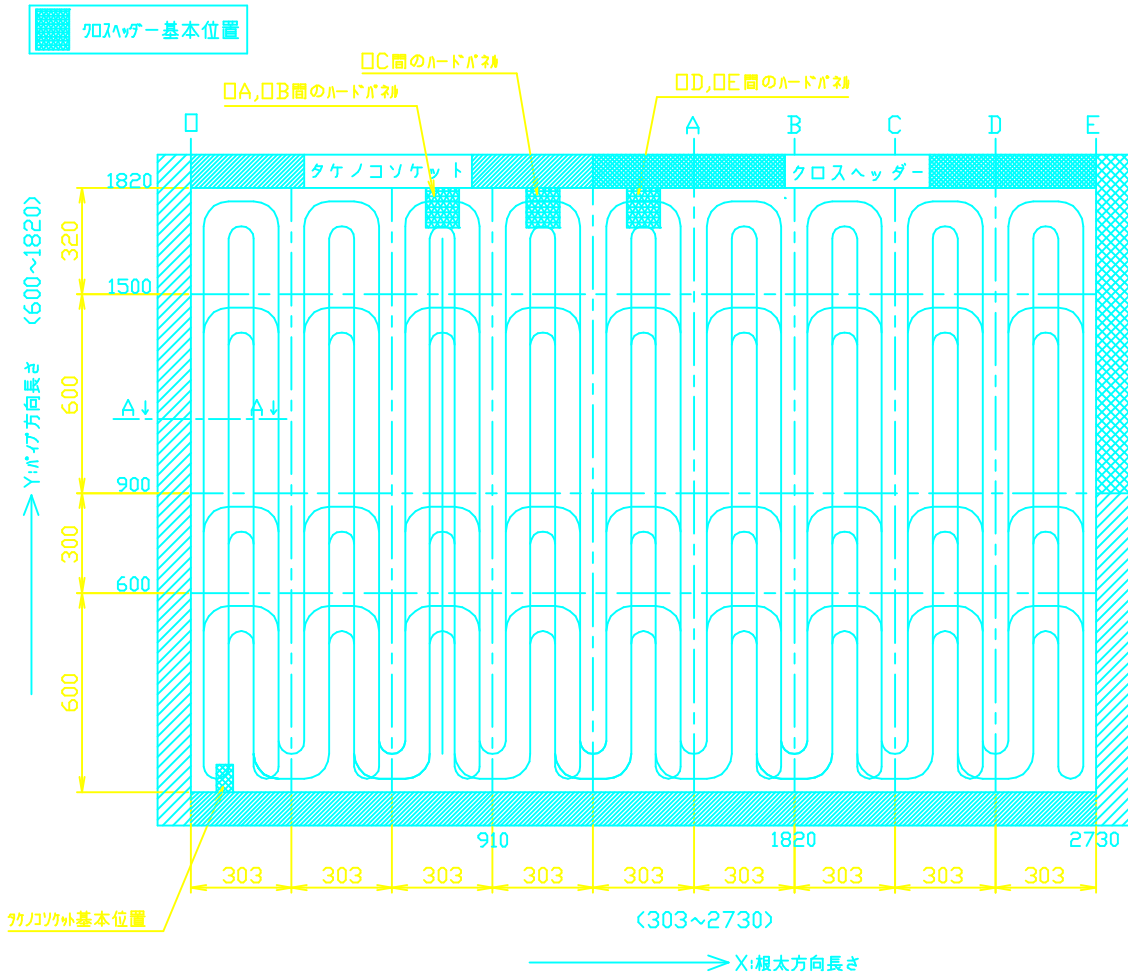

1. X:根太方向長さは、303mm単位で最大2730mmまで製作できます。
2. Y:パイプ方向長さは、10mm単位で600~1820mmの範囲で製作できます。
3. クロスヘッダーの位置はパイプのセンターに付けるのが基本です。
4. 形状と共に、ヘッダーの位置も選定していただき ●印等でご指示下さい。

△					
△					
△					
△					
符号	変更事項	変更年月日	監査表示書	変更者	

部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考	
第三角法	尺度 1/15 型式					床暖房木質ハードパネル 9mm仕様図	
作成部署						(バリアフリー住宅仕様)	
承認	作成 '98 11 06					特注品	
部長	課長	係長	検図	設計	製図	品番	
				今野			
東京ガス株式会社						図番	イノアックコーポレーション