作成 2003年 3月13日

※金枠は建築側で準備してください。

〔金枠外観図（換気口500cm²）〕（A矢視図）

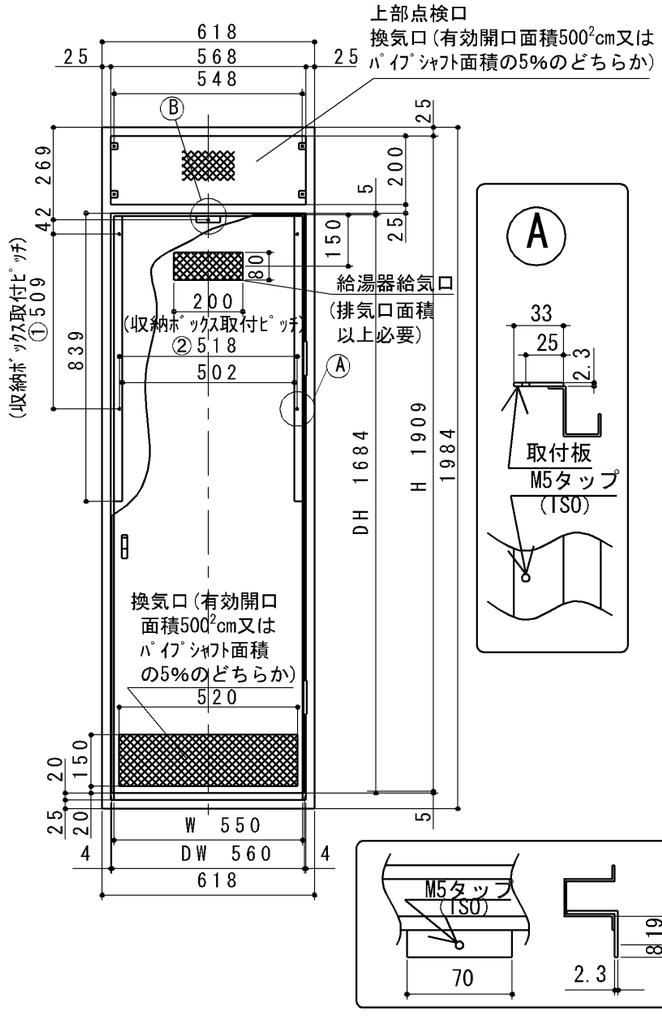

〔金枠側方断面図〕（B－B’断面）

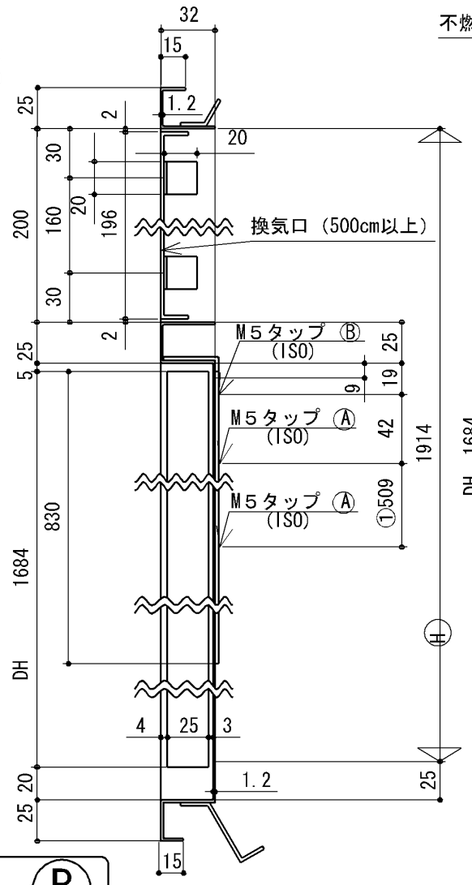

〔ドアー側方断面詳細図〕

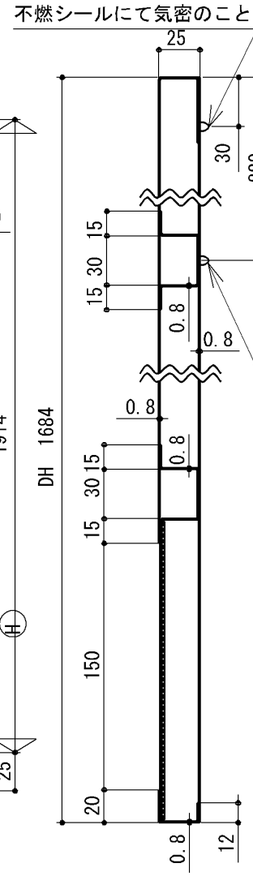

パイプシャフト設置上の注意

イ. 共同住宅（耐火構造）の開放廊下に面するパイプシャフトに設置すること。
・各階の床は、耐火構造で水平区画されていること。
・パイプシャフトと住居とは防火構造で区画されていること。

ロ. パイプシャフト内に水道メーターを入れる場合は、各地の水道局によって金枠の幅（W）又はパイプシャフトの奥行きが異なることがありますので、最寄りの水道局と、事前に打ち合わせをしてください。

ハ. 電源コード、リモコンコードは、２種可とう管に納め、電気設備技術基準に定める防爆工事を行ってください。

ニ. 電気メーター、電源コンセントをパイプシャフト内に設置する場合は、最寄りの消防署と事前に打ち合わせをしてください。

ホ. 有効廊下幅は、１２００以上、排気の吹き出し下端はＦＬより１８００以上確保してください。

・図中、① は機器取付ピッチ（縦）を示す。
・図中、② は機器取付ピッチ（横）を示す。
・図中、Ⓐ は取付金具を示す、Ⓑ は上部取付金具を示す。
・収納ボックスはＳＢ-8100-ＴＧ（別売）を使用してください。

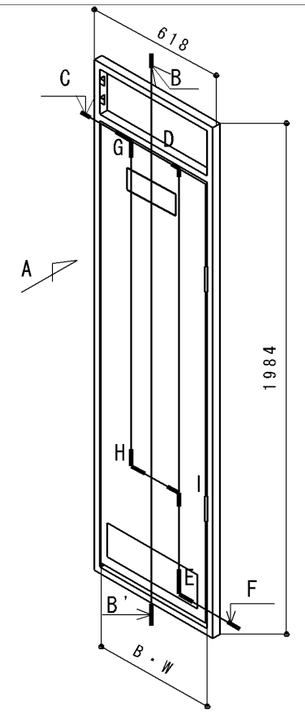

〔金枠上方断面図 〕（C－D－E－F断面）

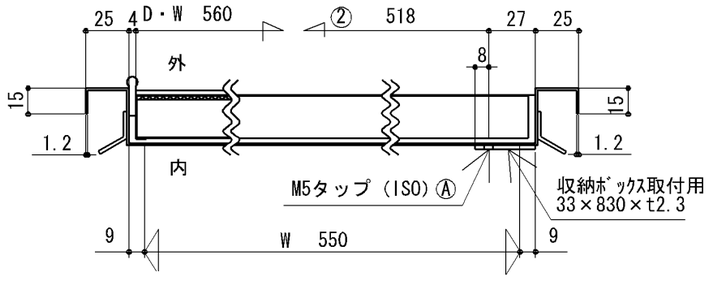

〔ドアー上方断面詳細図 〕（C-G-H-I-E-F断面）

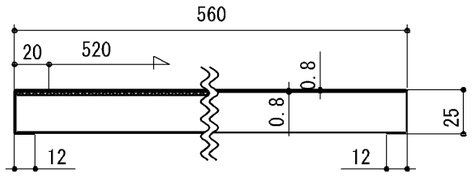

外形参考寸法図	名 称	バイプシャフト取付金枠（ＡＲＳ８／９用）	
東京ガス株式会社	品 名	ＢＨ－５５０（５００）	
高木産業株式会社　東京支店	提出年月日	年 月	単位 mm
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-25-15 リクルート新大塚ビル２Ｆ TEL 03(3945)8842(代)	受 領 印		
	受領年月日	年 月 日	

NS03-094-00